



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INFORME DE COMISIÓN
CEA/DC/2021/297

Nombre del Servidor Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)
Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA. S.L.P.

el (los) día (s) 11 DE JUNIO DE 2021 con

número de Oficio CEA/DC/2021/297 Con el objeto de: SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA DE LA ASE A OBRAS EJECUTORES (MUNICIPIOS)


Resultando de mi comisión lo siguiente;


11 de junio de 2021.


Se hizo recorrido de obra en con el auditor de obra de la ASE y con personal de H. Ayuntamiento de Villa de Arista y de la empresa contratista. Se recorrió la obra para verificar los volúmenes correspondientes de acuerdo a plano presentado por la emprs contratista.

Elaborado este informe el día **viernes, 18 de junio de 2021**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

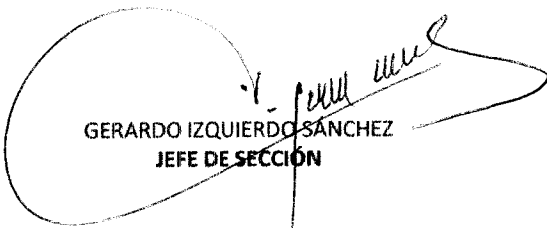
GERARDO IZQUIERDO SÁNCHEZ
JEFE DE SECCIÓN


BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS
TÉCNICO ESPECIALIZADO
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

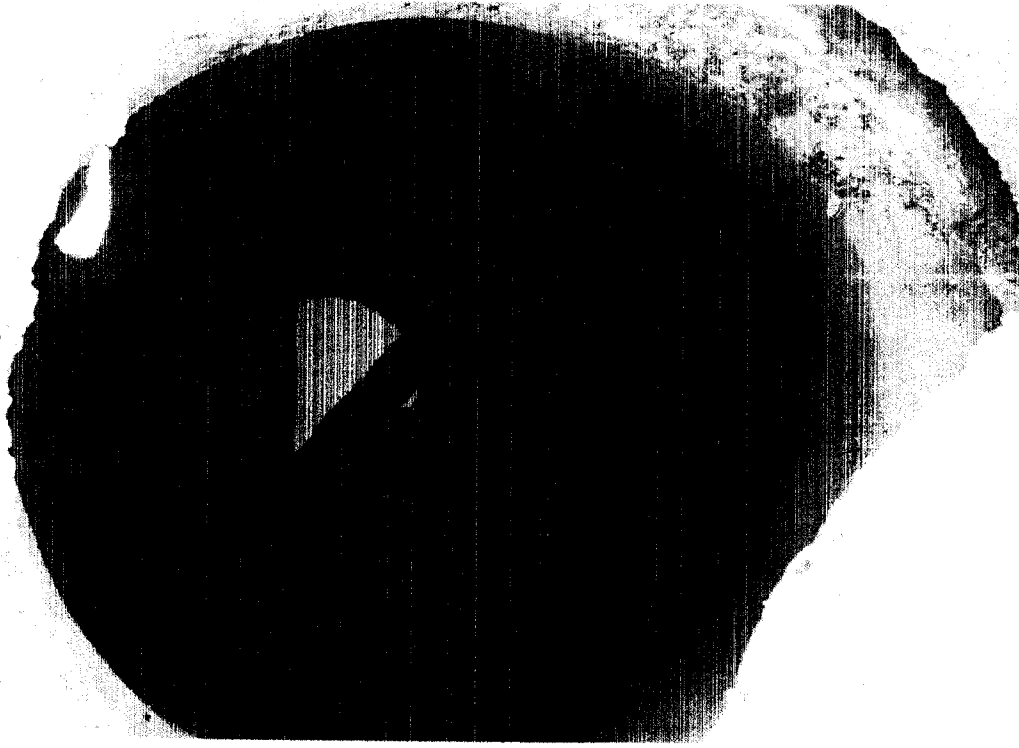

COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA