



PROSPERIDAD JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

INFORME DE COMISIÓN  
CEA/DC/2021/336

Nombre del Servidor Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)

Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_

Adscrito a la Dirección DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a MATEHUALA Y REAL DE CATORCE, S.L.P.;

el (los) día (s) 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, con

número de Oficio CEA/DC/2021/336, Con el objeto de:

VERIFICACIÓN DE VOLUMENES EN OBRAS DE JERCICIOS ANTERIORES. ZONA RURAL TODO EL DÍA.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

**miércoles, 19 de mayo de 2021**

El día de hoy en compañía del Ing. Jorge Cruz de la empresa COEDESSA para verificar los volúmenes línea de drenaje sanitario para el centro hípico de Real de Catorce con relación al catálogo proporcionado por la Subdirección de Concursos, encontrándose que en referencia a esta obra los volúmenes mostrados por el personal de la empresa, se encuentran concordantes, pero, la obra denominada trabajos complementarios de la planta de tratamiento de Real de Catorce (desarenador) no coincidieron los volúmenes, además, por tratarse de obras viejas algunos conceptos ya no se pueden identificar como adicionales a la ejecución de la planta de tratamiento.

**jueves, 20 de mayo de 2021**

El día de hoy en compañía del Ing. Jorge Cruz de la empresa COEDESSA para verificar los volúmenes línea de conducción de agua potable en zona industrial de Matehuala, en donde se aclara que algunos conceptos no fueron coincidentes con lo observado físicamente. Por otra parte, se visitó la obra denominada Planta de Tratamiento de la Zona Industrial de Matehuala, en donde de igual manera a la línea de conducción, se encontraron conceptos con variaciones en sus volúmenes. Cabe destacar, que al no tener mayor información como el plano, imágenes de su ejecución, etc., no se pudo constatar que sea congruente lo ejecutado con lo cobrado, además, de que por tratarse de obras viejas algunos conceptos ya no se pueden identificar como adicionales a la ejecución de la planta de tratamiento.


Empty rectangular box for additional notes or observations.

Elaborado este informe el día lunes, 26 de julio de 2021


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ  
JEFE DE SECCIÓN


BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS  
TÉCNICO ESPECIALIZADO  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

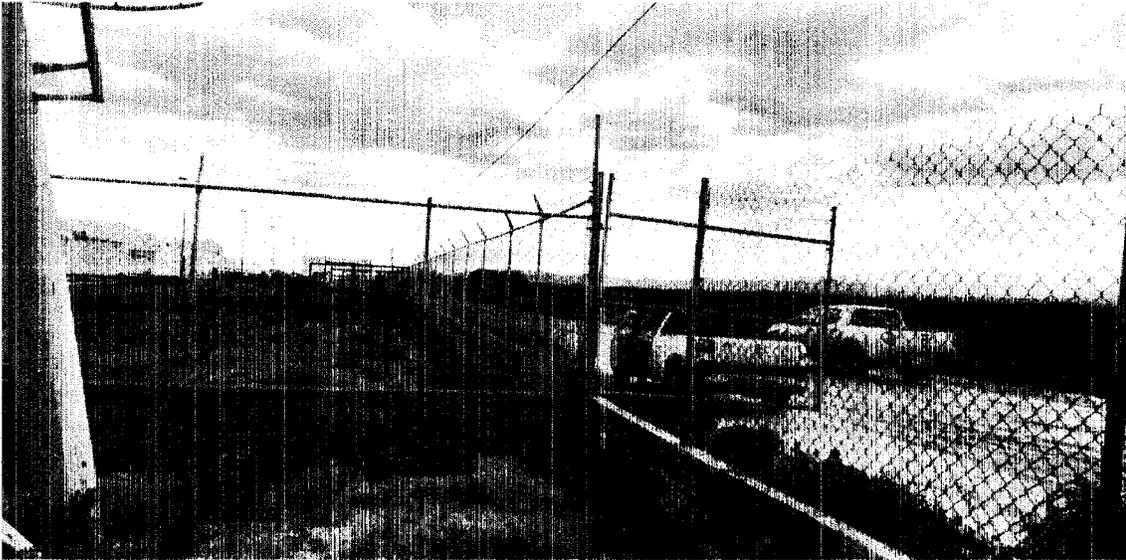

LÍNEA DE CONDUCCIÓN, MATEHUALA, S.L.P.

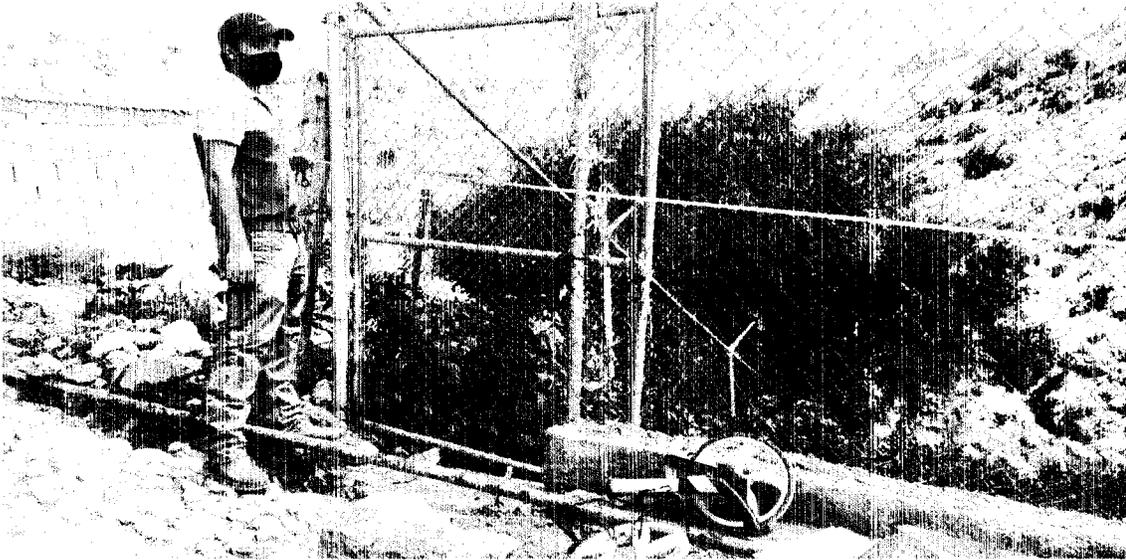

PLANTA DE TRATAMIENTO, CATORCE S.L.P.

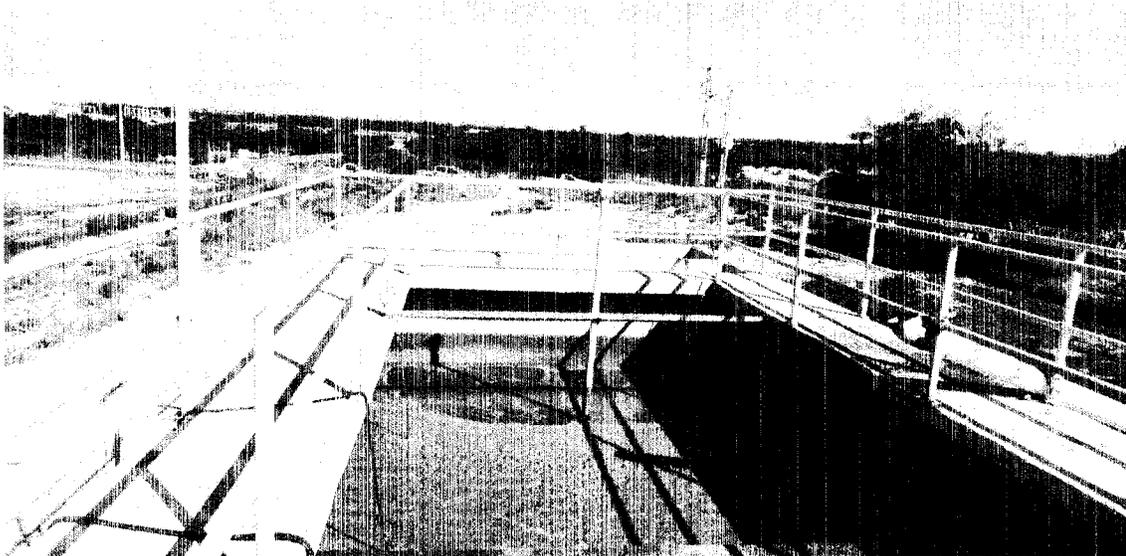

PLANTA DE TRATAMIENTO, MATEHUALA, S.L.P.